

## 15.330.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.330.1010 (Y.18.245/010)

**Tanımı** Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	395,64	0,00	0,00
2025-Kasım	380,21	0,00	0,00
2025-Ekim	376,64	0,00	0,00
2025-Eylül	365,31	0,00	0,00
2025-Ocak	323,13	0,00	0,00
2024	229,66	0,00	0,00
2023-2	156,94	0,00	0,00
2023-1	122,29	0,00	0,00
2022-3	98,31	0,00	0,00
2022-2	91,29	0,00	0,00
2022-1	76,41	0,00	0,00
2021	44,51	0,00	0,00
2020	36,05	0,00	0,00
2019	31,41	0,00	0,00
2018	27,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.330.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

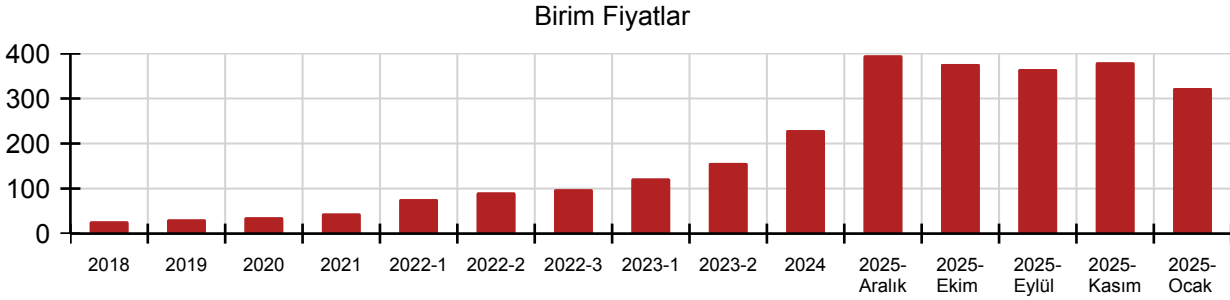

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli ahşap çatı yüzeyinin temizlenmesi, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremitaltı su yalıtım levhalarının, saçak çizgisine paralel olacak şekilde ve hakim rüzgar yönüne ters yönden başlayarak, enden en az 1 oluk, boydan en az 15 cm bindirilerek, her sırada şaşırtmalı şekilde serilmesi, serilen levhaların oluk tepelerinden m<sup>2</sup>'de en az 10 ad plastik rondelalı galvanizli çiviler ile çatıya monte edilmesi, saçak alını, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların su sızmayacak şekilde yalıtılması, saçağı paralel olarak döşenecek ilk sıra kiremidin oturacağı 2,5x3,5 cm'lik çitanın tespiti, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan alan hesaplanır.

Not:

- 1) Saçak, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların yalıtılması, ilk sıra kiremidin üzerine oturacağı çitanın tespiti, işçilik ve malzeme bedelleri bu fiyata dâhildir.
- 2) Eğimi %10 dan az olan çatılarda uygulanmaz.
- 3) Eğimi %50'den fazla olan çatılarda çivi sayısı arttırılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.330.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5497	04.608/1	Organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası	m <sup>2</sup>	1,250000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
10.240.9111	04.721/3	Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renğinde plastik rondelası ile birlikte	Adet	10,000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.