

## 25.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.660.1005 (694-905)

**Tanımı** Dış çapı d(mm) 28 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1.0 mm, Medikal bakır borular (Montaj malzemesi bedeli hariç.)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Hastane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1524,75	235,08	117,54
2025-Kasım	1517,51	233,08	116,54
2025-Ekim	1499,00	227,28	113,64
2025-Eylül	1480,88	220,15	110,08
2025-Ocak	1300,31	190,31	95,16
2024	1068,38	144,38	72,19
2023-2	770,75	81,25	40,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	542,81	50,31	25,16
2022-3	480,06	32,50	16,25
2022-2	472,58	25,01	12,51
2022-1	296,26	25,01	12,51
2021	166,00	14,00	7,00
2020	120,00	11,40	5,70
2019	96,00	9,65	4,83
2018	76,50	7,60	3,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

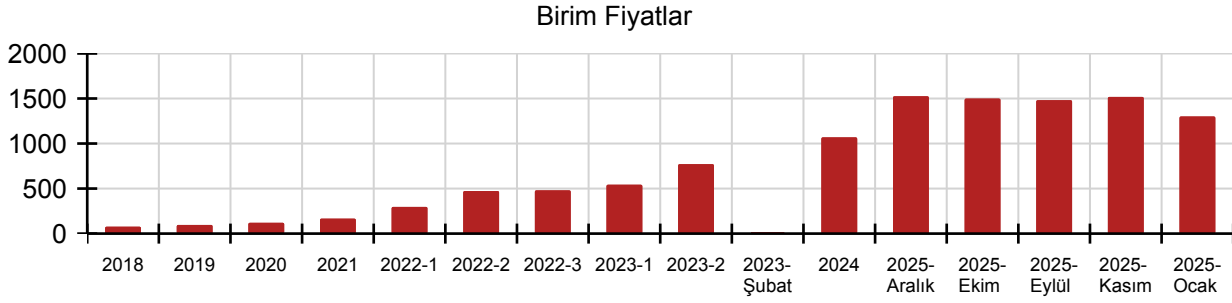

### Yapım Şartları

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dâhil, işyerinde temini ve montajı.

## 25.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.660.1005		Dış Çapı D(Mm) 28 Mm Et Kalınlıkları E (Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.