

25.485.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.485.1110	(167-1110)
Tanımı	17.500 kcal/h, Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları, Fan-Coil cihazları	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	85998,64	2651,93	1325,96
2025-Kasım	84425,73	2629,18	1314,59
2025-Ekim	83866,20	2563,80	1281,90
2025-Eylül	82782,74	2483,48	1241,74
2025-Ocak	68671,88	2146,88	1073,44
2024	59462,50	1625,00	812,50
2023-2	39536,88	984,38	492,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28147,50	610,00	305,00
2022-3	19312,96	394,06	197,03
2022-2	19222,03	303,13	151,57
2022-1	12003,13	303,13	151,57
2021	6630,00	159,00	79,50
2020	5300,00	130,00	65,00
2019	4022,21	109,94	54,97
2018	2870,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

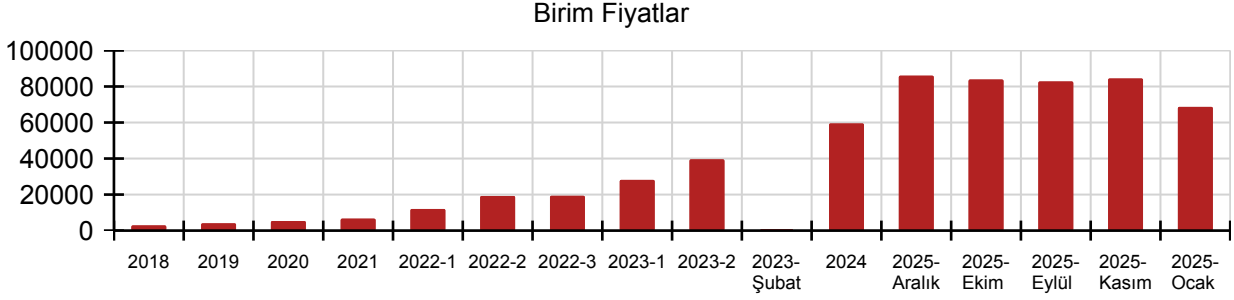

Yapım Şartları

?Isıtma ve sođutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yođuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yođuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceđi ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.485.1110		17500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.