

25.485.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.485.1111 (167-1111)
Tanımı	20.000 kcal/h, Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları, Fan-Coil cihazları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	87470,75	2651,93	1325,97
2025-Kasım	85870,45	2629,18	1314,59
2025-Ekim	85302,20	2563,80	1281,90
2025-Eylül	84201,03	2483,48	1241,74
2025-Ocak	69846,88	2146,88	1073,44
2024	60487,50	1625,00	812,50
2023-2	40219,38	984,38	492,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	28635,00	610,00	305,00
2022-3	20585,94	394,06	197,03
2022-2	20495,00	303,13	151,57
2022-1	12540,63	303,13	151,57
2021	6930,00	159,00	79,50
2020	5540,00	130,00	65,00
2019	4142,74	109,94	54,97
2018	3040,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

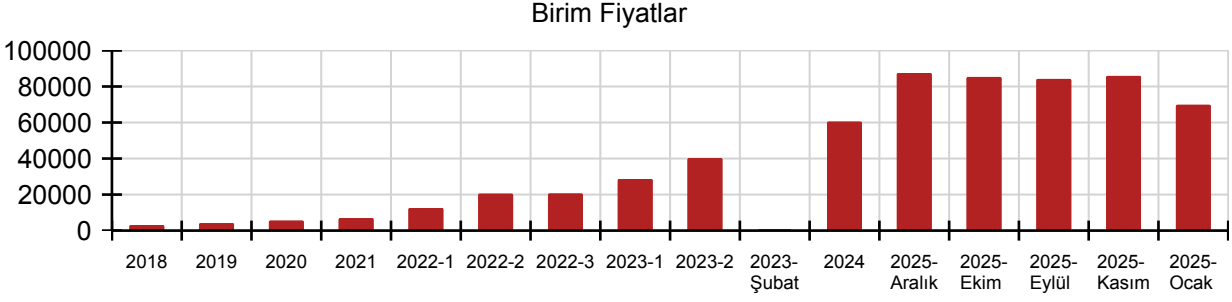

Yapım Şartları

?Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.485.1111		20000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.