

## 25.480.1857 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.1857 (265-2007)

**Tanımı** Dış mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1.000 mm, et kalınlığı 50 mm, toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan alüminyum kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1562,34	289,51	144,76
2025-Kasım	1551,99	287,03	143,52
2025-Ekim	1521,55	279,89	139,95
2025-Eylül	1484,50	271,13	135,57
2025-Ocak	1249,38	234,38	117,19
2024	929,38	178,13	89,07
2023-2	663,56	107,81	53,91
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	493,13	65,63	32,82
2022-3	430,08	42,19	21,10
2022-2	420,24	32,35	16,18
2022-1	303,60	32,35	16,18
2021	212,00	24,00	12,00
2020	170,00	19,60	9,80
2019	153,00	16,60	8,30
2018	138,00	13,10	6,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1857 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

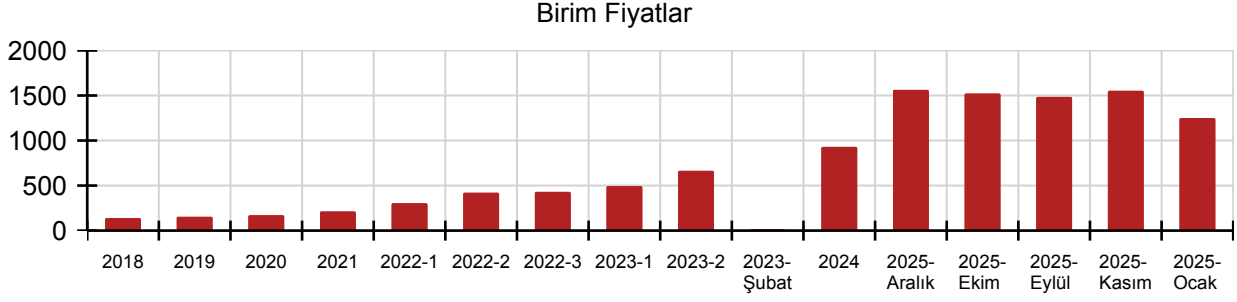

### Yapım Şartları

Isıl iletkenliği 0 °C'de  $\lambda = 0,40$  W/mK (TS EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı  $\mu = 7000$  (TS EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı  $\text{°C}$  olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m<sup>3</sup>, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85 °C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarlarında tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Not: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullanılmaz.

Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır.

## 25.480.1857 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.480.1857		Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 50 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekarlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m <sup>2</sup>	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.