

## 25.452.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1314 (1021-614)

**Tanımı** 70.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	478535,59	34509,75	17254,88
2025-Kasım	470050,19	34213,63	17106,82
2025-Ekim	466437,82	33363,00	16681,50
2025-Eylül	459922,30	32317,63	16158,82
2025-Ocak	382425,00	27937,50	13968,75
2024	293730,00	21150,00	10575,00
2023-2	270945,00	12812,50	6406,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	192060,00	7925,00	3962,50
2022-3	131276,69	5118,75	2559,38
2022-2	129859,19	3937,50	1968,75
2022-1	61890,00	3937,50	1968,75
2021	39144,00	2530,00	1265,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	30156,00	1760,00	880,00
2018	22488,00	1390,00	695,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

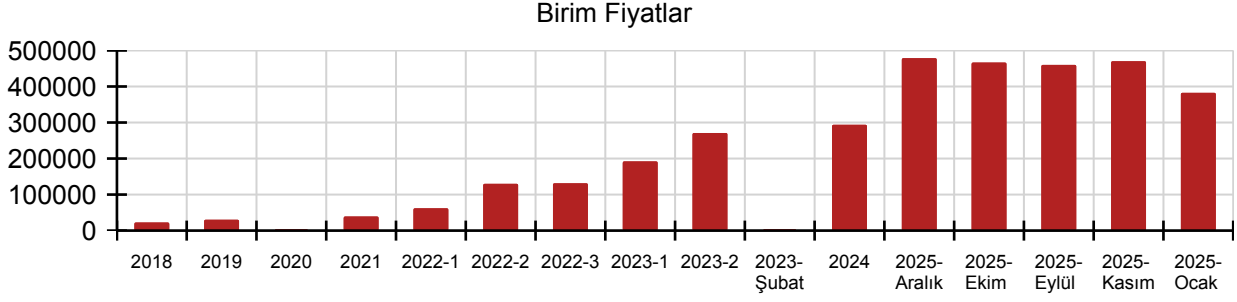

### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcađa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.