

## 25.495.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.495.2116</b>	<b>(600-1216/A)</b>
<b>Tanımı</b>	1.300 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13307502,26	154946,49	77473,24
2025-Kasım	13061302,94	153371,56	76685,78
2025-Ekim	12979727,34	149775,10	74887,55
2025-Eylül	12816798,10	145145,21	72572,61
2025-Ocak	10623387,73	125387,73	62693,87
2024	8170820,90	95445,90	47722,95
2023-2	6372309,38	58484,38	29242,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4546359,45	36484,45	18242,23
2022-3	3980788,39	24514,64	12257,32
2022-2	3975691,38	19417,63	9708,82
2022-1	2784867,13	18242,13	9121,07
2021	1513900,00	45010,00	22505,00
2020	1166800,00	36890,00	18445,00
2019	1058500,00	31390,00	15695,00
2018	839100,00	24810,00	12405,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

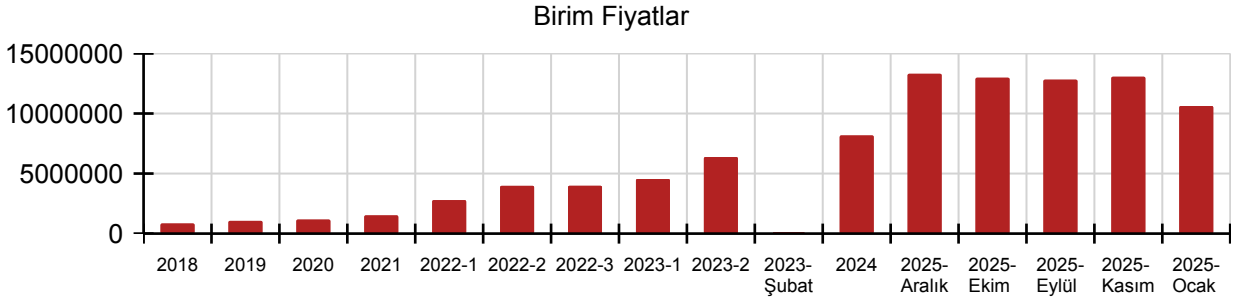

### Yapım Şartları

Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1, 400 kW ve üzerinde en az 4,55 sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

## 25.495.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2116		1300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	47,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	190,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	190,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.