

25.495.2519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.2519

Tanımı 1300 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14894723,08	154946,49	77473,25
2025-Kasım	14619003,04	153371,56	76685,78
2025-Ekim	14528017,08	149775,10	74887,55
2025-Eylül	14345984,64	145145,21	72572,61
2025-Ocak	11890262,73	125387,73	62693,87
2024	9145320,90	95445,90	47722,95
2023-2	7559509,38	58484,38	29242,19
2023-1	5394359,45	36484,45	18242,23
2022-3	4285117,14	24514,64	12257,32
2022-2	4280020,13	19417,63	9708,82
2022-1	3476523,38	18242,13	9121,07
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

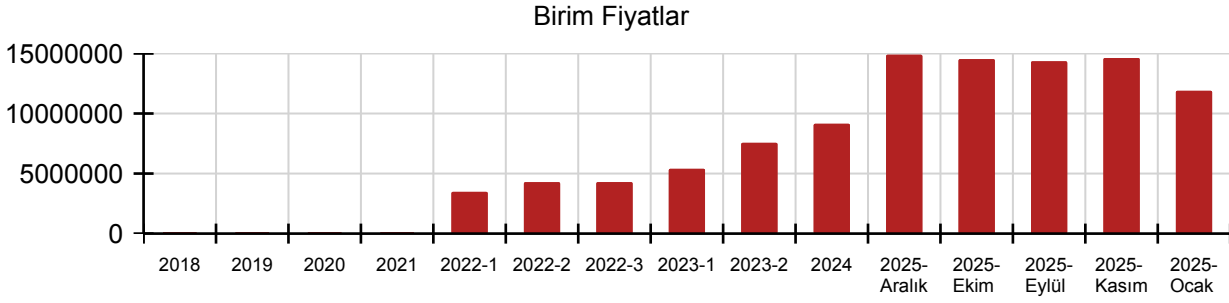

Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, boru ve gmlek (shell and tube) veya plakalı eřanjrl, Mikroişlemci kontroll kontrol paneli olan, CE uygunluk işareti, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstene verimlilik değeri belgelenecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresrl olacaktır. En az 2 kompresr frekans invertrl olacaktır. Cihazlar kondenser fanları gleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olan sođutma grubunun alıřır olarak işyerinde teslimi Ařađıdaki Kapasiteler iin cihazların bulunduđu iklim kořulları deđil; 35 °C ve 7-12 °C su ile alıřma rejimindeki değerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2519		1300 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	47,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	190,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	190,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.