

25.495.2522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.2522

Tanımı 1600 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18812018,04	199328,70	99664,35
2025-Kasım	18463762,14	197250,23	98625,12
2025-Ekim	18348831,64	192671,03	96335,52
2025-Eylül	18118873,80	186728,70	93364,35
2025-Ocak	15017417,53	161292,53	80646,27
2024	11550612,60	122862,60	61431,30
2023-2	10064421,88	75421,88	37710,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7182217,30	47217,30	23608,65
2022-3	5458685,69	31927,43	15963,72
2022-2	5452158,14	25399,88	12699,94
2022-1	4428472,88	23636,63	11818,32
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

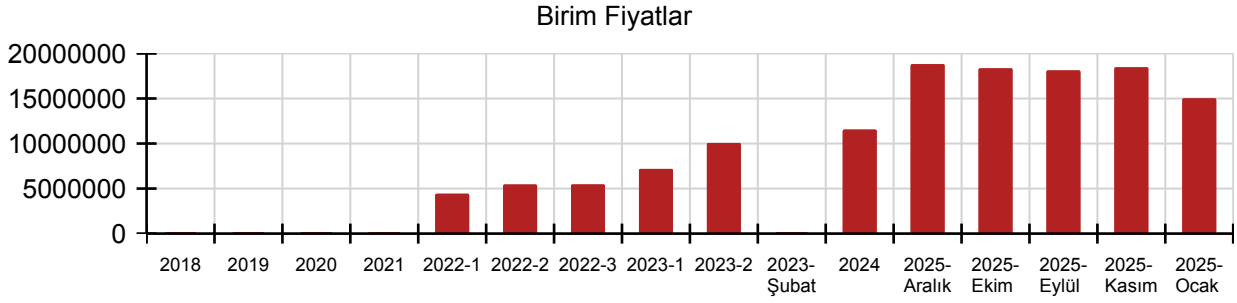

Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır. Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olan soğutma grubunun çalışır olarak işyerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil; 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2522		1600 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	60,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	240,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	240,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.