

## 35.740.5419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.740.5419 (952-322)</b>
<b>Tanımı</b>	1.250 kVA, Ses izolasyon kabini
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	613822,56	13339,13	6669,57
2025-Kasım	606554,24	13224,71	6612,36
2025-Ekim	593591,25	12895,86	6447,93
2025-Eylül	586684,59	12491,83	6245,92
2025-Ocak	499754,75	10798,75	5399,38
2024	384500,00	8380,00	4190,00
2023-2	231700,00	4410,00	2205,00
2023-1	186400,00	3150,00	1575,00
2022-3	159200,00	2620,00	1310,00
2022-2	158833,00	2270,00	1135,00
2022-1	57230,00	2270,00	1135,00
2021	36090,00	1740,00	870,00
2020	28260,00	1430,00	715,00
2019	27010,00	1210,00	605,00
2018	21620,00	978,00	489,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.740.5419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

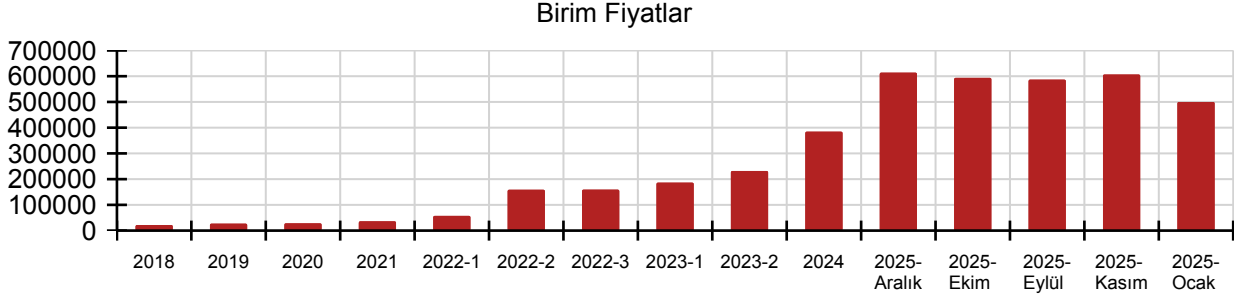

### Yapım Şartları

Jeneratörü açık hava şartlarının (kar, yağmur, vb.) direkt etkilerinden koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. En az 1,5 mm kalınlığında çelik sacdan imal edilmiş olacaktır. İzolasyon malzemesi; TS EN 13501-1 standardına uygun, alev yürümez özellikte, ses yutum özelliği yüksek kapasiteli, 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte belirtilen değerleri karşılayacak şekilde yeterli yoğunlukta ve kabinin iç yüzeyine (tavan ve yan yüzeylere) sabitlenmiş olacaktır.

Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dâhil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.740.5419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.740.5419		1250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,950000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	8,950000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	8,950000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,670000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.