

25.489.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.489.1102

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW, Duvar Tipi Split klimalar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49493,24	4029,98	2014,99
2025-Kasım	48613,10	3995,40	1997,70
2025-Ekim	48244,25	3896,10	1948,05
2025-Eylül	47574,98	3774,00	1887,00
2025-Ocak	39550,00	3262,50	1631,25
2024	29350,00	2475,00	1237,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.489.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

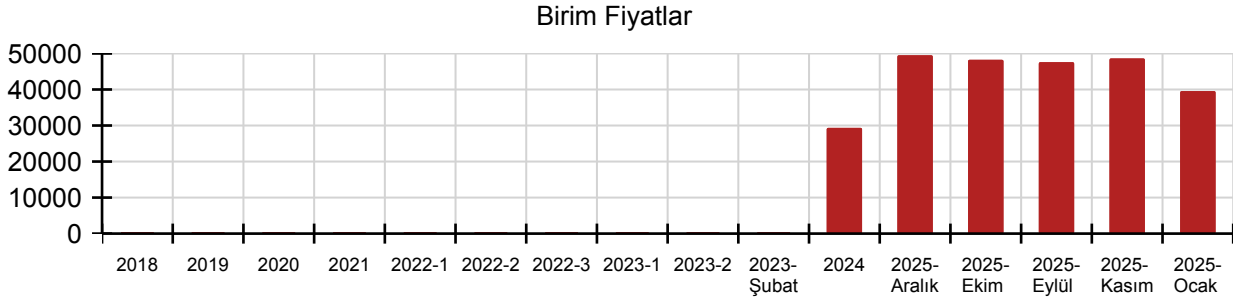

Yapım Şartları

Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliđine sahip, sođutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliđi olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiđinde aynı ayarda çalışmaya devam eden, ortam sıcaklığını deđiştirmeden nem alma özelliđi olan, çalışma sıcaklık aralığı -7 °C ile +43 °C arasında, sezonsal enerji verimliliđi SEER en az 5.8, SCOP en az 4 olan split klimanın iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.489.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.489.1102		Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Duvar Tipi Split Klima (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.