

## 25.490.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.490.1101 (280-1201)

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):22 kW.

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	337604,95	10920,93	5460,47
2025-Kasım	331404,69	10796,66	5398,33
2025-Ekim	329225,68	10554,50	5277,25
2025-Eylül	324970,66	10231,34	5115,67
2025-Ocak	269585,50	8835,50	4417,75
2024	223989,65	6739,65	3369,83
2023-2	153708,65	4160,45	2080,23
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	110200,73	2650,73	1325,37
2022-3	101449,81	1832,44	916,22
2022-2	101094,68	1477,30	738,65
2022-1	70995,88	1333,38	666,69
2021	40520,00	940,00	470,00
2020	31210,00	770,00	385,00
2019	25600,00	655,00	327,50
2018	21450,00	517,00	258,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.490.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

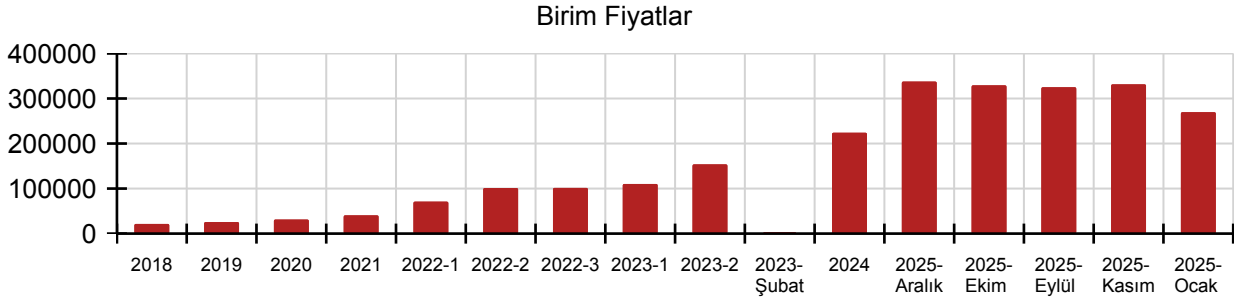

### Yapım Şartları

Hava sođutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

## 25.490.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1101		Soğutma kapasitesi (nom) 22 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 24 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	11,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	11,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.