

## 25.467.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.467.2202

**Tanımı** 3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip Hava Perdese / 1,5 metre genişlik

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48617,75	3671,29	1835,64
2025-Kasım	47735,00	3624,50	1812,25
2025-Ekim	47391,56	3547,54	1773,77
2025-Eylül	46743,20	3440,14	1720,07
2025-Ocak	38844,31	2969,31	1484,66
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.467.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

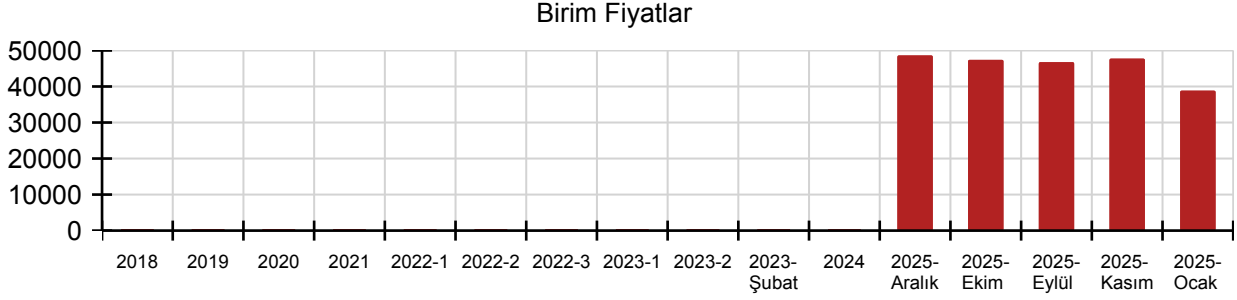

### Yapım Şartları

Cihazlar, yer seviyesinde minimum 2,5-3 m/s hava hızını sağlamalı, ısıtıcı modellerde aşırı ısınmaya karşı cihazı kapatan termik koruma sistemi bulunmalıdır. Cihaz gövdesi ve panjurları elektrostatik boyalı sacdan veya polikarbon malzemeden imal edilmeli, sessiz ve yüksek verimle çalışan, çapraz esintili, ısıya dayanıklı özel imal plastik veya alüminyum fan pervanesi kullanılmalıdır. Fan ve cihazlarda balans ve titreşim testleri yapılmış olmalıdır. Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde yer almalı ve cihaz kumandası, açma-kapama fonksiyonu, fan hız devir ayarları ile ısıtıcı kademelerinin kontrolünü sağlamalıdır. Elektronik kart, arıza uyarısı, açma-kapama kontrolleri, ısıtıcı kademeleri ve hava hızı kontrolü gibi çalışma özelliklerini içerecek şekilde programlanmalıdır. Hava perdesi, TS EN 60335-2-30 ve TS EN 60335-2-80 standartlarına uygun olmalı veya CE işaretine sahip olmalıdır. Cihaz, nakliye, montaj elemanları ve işçilik dâhil çalışır durumda teslim edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.467.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.467.2202		3200 m <sup>3</sup> /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.