# 25.470.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.470.1103** **(261-153)** |
| Tanımı | En geniş kenar 2490 mm'ye kadar olanlarda 1,00 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2137,18 | 1134,89 | 567,45 |
| 2025-Kasım | 2117,20 | 1125,15 | 562,58 |
| 2025-Ekim | 2061,21 | 1097,19 | 548,60 |
| 2025-Eylül | 2011,15 | 1062,80 | 531,40 |
| 2025-Ocak | 1748,75 | 918,75 | 459,38 |
| 2024 | 1376,25 | 696,25 | 348,13 |
| 2023-2 | 959,75 | 421,88 | 210,94 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 671,88 | 258,13 | 129,07 |
| 2022-3 | 525,44 | 166,56 | 83,28 |
| 2022-2 | 487,00 | 128,13 | 64,07 |
| 2022-1 | 345,63 | 128,13 | 64,07 |
| 2021 | 207,00 | 91,50 | 45,75 |
| 2020 | 167,00 | 75,00 | 37,50 |
| 2019 | 155,00 | 63,50 | 31,75 |
| 2018 | 124,00 | 50,00 | 25,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.470.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

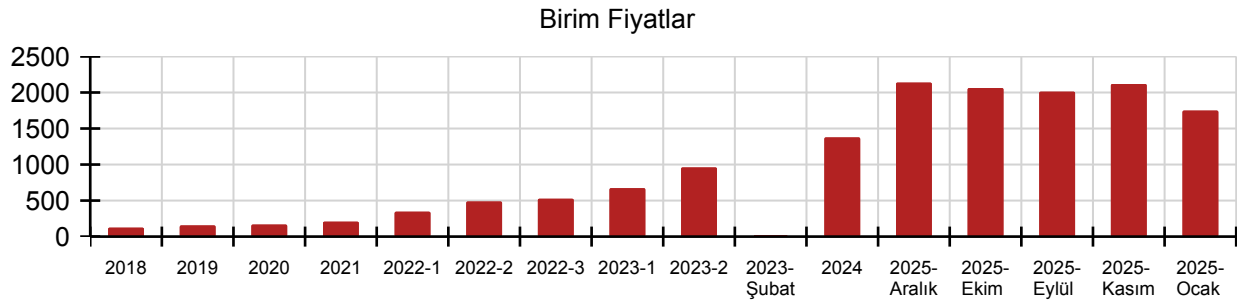


## Yapım Şartları

Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki kalınlıklarda ve TS EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, cihazlara ve apareylere bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dâhil imal ve montajı 499 mm'den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.470.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.470.1103 | | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici) | m² | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.