

## 25.288.5220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5220

**Tanımı** Ø=100, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3187,39	1185,84	592,92
2025-Kasım	3156,78	1175,66	587,83
2025-Ekim	3071,60	1146,45	573,23
2025-Eylül	3004,36	1110,51	555,26
2025-Ocak	2617,50	960,00	480,00
2024	2384,75	727,25	363,63
2023-2	1415,63	440,63	220,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1020,63	270,63	135,32
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

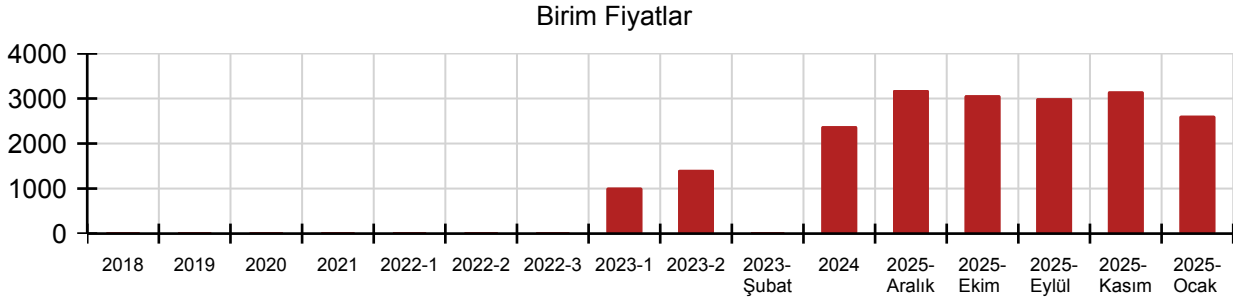

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5220		Ø 100 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.