

## 25.250.4505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4505 (169-1215)

**Tanımı** Anma debisi: 6,0 m<sup>3</sup>/h, DN 25-32, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14638,59	2014,99	1007,49
2025-Kasım	13233,24	1997,70	998,85
2025-Ekim	13224,03	1948,05	974,03
2025-Eylül	12836,28	1887,00	943,50
2025-Ocak	11371,25	1631,25	815,63
2024	9706,25	1237,50	618,75
2023-2	8113,75	750,00	375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6590,00	453,75	226,88
2022-3	5201,25	292,50	146,25
2022-2	5133,75	225,00	112,50
2022-1	3200,00	225,00	112,50
2021	2114,85	147,38	73,69
2020	1959,51	120,75	60,38
2019	1941,51	102,75	51,38
2018	1750,00	70,00	35,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

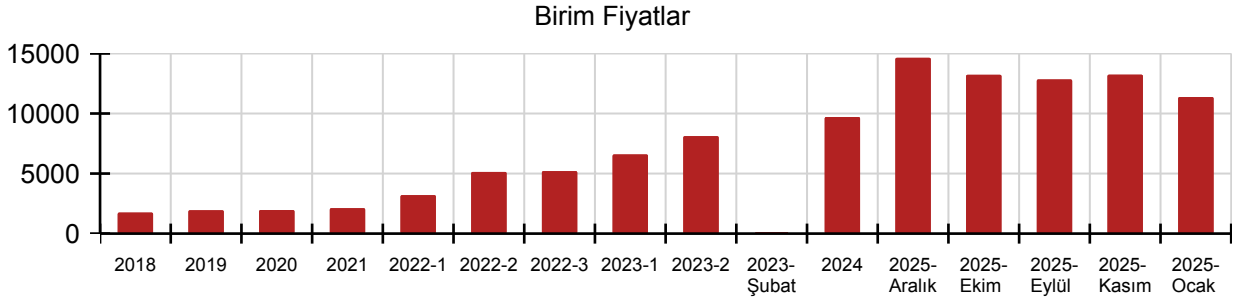

### Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4505		Anma Debisi 6,0 M <sup>3</sup> /H, Dn 25-32 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.