

## 25.288.5211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5211 (193-211)

**Tanımı** Ø=400, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7719,51	1655,99	828,00
2025-Kasım	7643,40	1641,79	820,90
2025-Ekim	7433,08	1600,99	800,50
2025-Eylül	7288,05	1550,81	775,41
2025-Ocak	6361,88	1340,63	670,32
2024	5498,50	1016,00	508,00
2023-2	3251,88	615,63	307,82
2023-1	2404,00	376,50	188,25
2022-3	2005,41	242,94	121,47
2022-2	1949,35	186,88	93,44
2022-1	1419,38	186,88	93,44
2021	918,60	122,48	61,24
2020	830,74	100,36	50,18
2019	768,00	85,41	42,71
2018	591,00	45,80	22,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

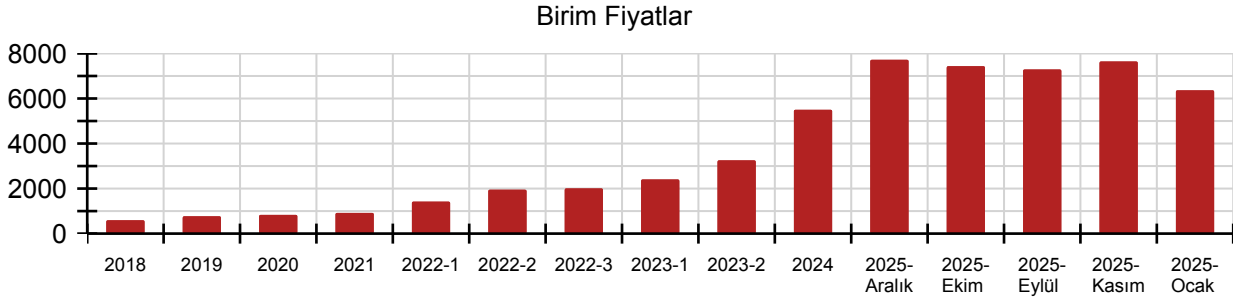

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksilti olarak, montaj bedelleri eksiltimeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5211		Ø 400 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.