

## 25.288.5208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5208 (193-208)

**Tanımı** Ø=280, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5914,21	1521,66	760,83
2025-Kasım	5856,30	1508,61	754,31
2025-Ekim	5696,00	1471,11	735,56
2025-Eylül	5581,19	1425,01	712,51
2025-Ocak	4869,38	1231,88	615,94
2024	4181,00	933,50	466,75
2023-2	2475,63	565,63	282,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1815,00	346,25	173,13
2022-3	1500,15	223,44	111,72
2022-2	1448,59	171,88	85,94
2022-1	1006,88	171,88	85,94
2021	651,46	112,65	56,33
2020	554,80	92,31	46,16
2019	491,49	78,56	39,28
2018	357,00	33,70	16,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

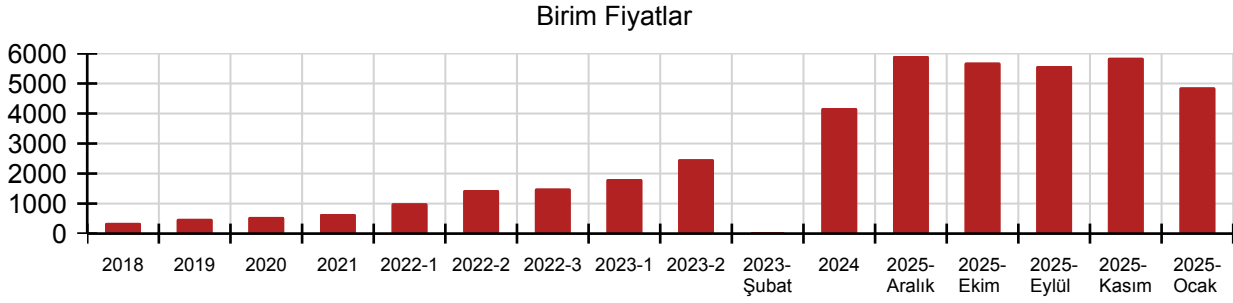

### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5208		Ø 280 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.