

## 35.110.2450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.2450

**Tanımı** En fazla 4x250 A, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6387,71	664,73	332,37
2025-Kasım	6313,84	659,03	329,52
2025-Ekim	6177,03	642,63	321,32
2025-Eylül	6094,93	622,50	311,25
2025-Ocak	5198,19	538,13	269,07
2024	4422,62	186,20	93,10
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.2450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

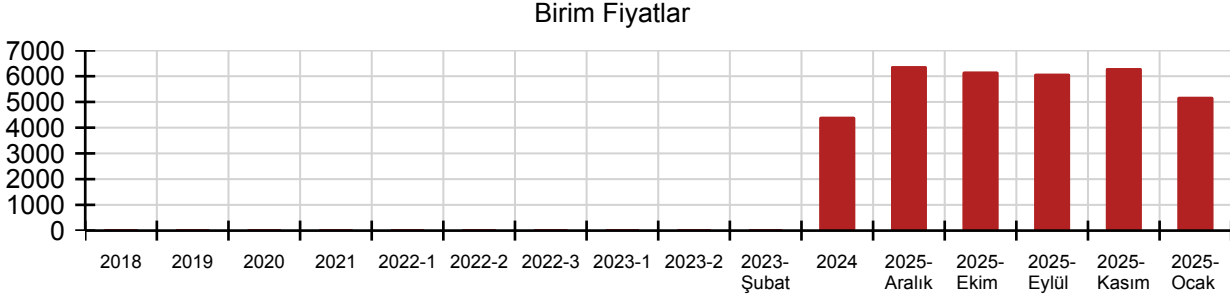

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan,  
el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı,  
termik ve manyetik ayar sahası olmayan (termik ve manyetik koruma değerleri sabit bir değere ayarlanmış),  
termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan, akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az %  
50 Icu değerine eşit olan,  
TS EN 60947-2 standardına uygun,  
CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (Icu: Kısa devre kesme  
kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)  
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.2450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.2450		En fazla 4 x 250 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,800000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.