

25.225.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.6201

Tanımı 400 700, Krom Kaplı Havlupanlar Eksenler arası mesafe (mm) Yükseklik(mm)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2647,80 | 412,28 | 206,14 |
| 2025-Kasım | 2621,41 | 408,73 | 204,37 |
| 2025-Ekim | 2548,76 | 398,58 | 199,29 |
| 2025-Eylül | 2501,30 | 386,08 | 193,04 |
| 2025-Ocak | 2185,00 | 333,75 | 166,88 |
| 2024 | 1795,25 | 252,75 | 126,38 |
| 2023-2 | 1386,88 | 153,13 | 76,57 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 974,98 | 94,38 | 47,19 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

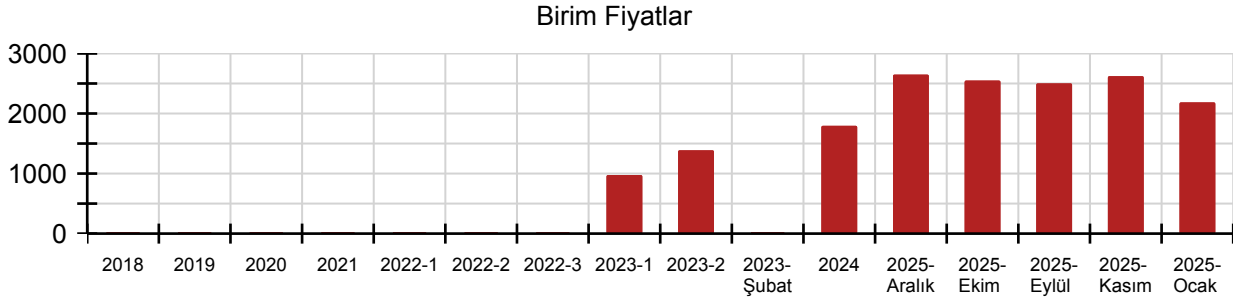

Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi.

25.225.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.225.6201 | | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.