

## 35.140.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2511 (727-408)

**Tanımı** 3x10 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	318,43	91,88	45,94
2025-Kasım	314,08	91,08	45,54
2025-Ekim	303,80	88,83	44,42
2025-Eylül	296,21	86,04	43,02
2025-Ocak	254,43	74,38	37,19
2024	180,00	41,50	20,75
2023-2	142,00	21,80	10,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	108,00	13,60	6,80
2022-3	98,00	8,75	4,38
2022-2	95,58	6,70	3,35
2022-1	52,00	6,70	3,35
2021	31,70	5,15	2,58
2020	21,70	5,15	2,58
2019	21,00	4,95	2,48
2018	15,80	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

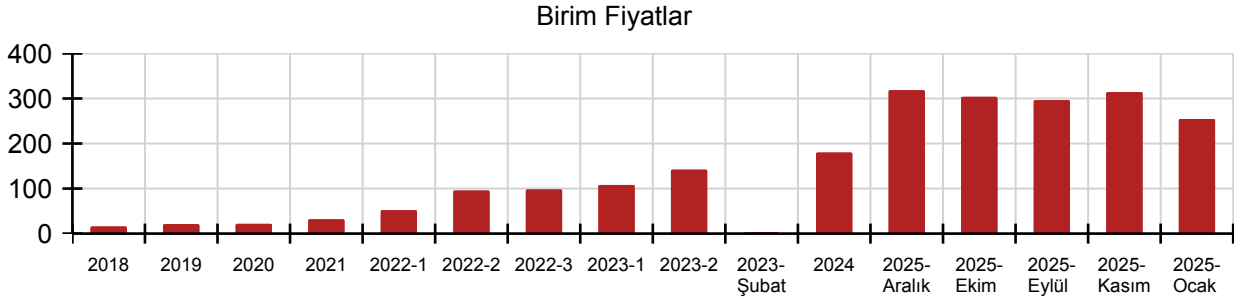

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2511		3 x 10 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,140000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.