

## 35.140.2516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2516 (727-415)

**Tanımı** 4x6 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 256,66       | 82,61         | 41,31           |
| 2025-Kasım  | 253,21       | 81,89         | 40,95           |
| 2025-Ekim   | 245,03       | 79,86         | 39,93           |
| 2025-Eylül  | 238,84       | 77,36         | 38,68           |
| 2025-Ocak   | 205,20       | 66,88         | 33,44           |
| 2024        | 152,00       | 45,60         | 22,80           |
| 2023-2      | 116,00       | 24,00         | 12,00           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 87,00        | 15,00         | 7,50            |
| 2022-3      | 78,00        | 9,70          | 4,85            |
| 2022-2      | 75,70        | 7,45          | 3,73            |
| 2022-1      | 40,40        | 7,45          | 3,73            |
| 2021        | 25,10        | 5,70          | 2,85            |
| 2020        | 17,80        | 5,70          | 2,85            |
| 2019        | 17,50        | 5,45          | 2,73            |
| 2018        | 12,90        | 4,30          | 2,15            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

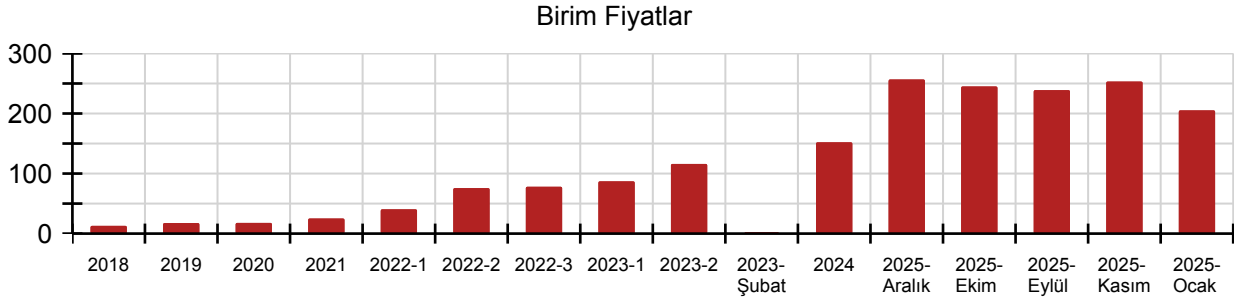

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.140.2516 |                 | 4 x 6 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.