

## 35.140.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2517 (727-414)

**Tanımı** 4x10 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	399,51	101,14	50,57
2025-Kasım	393,95	100,26	50,13
2025-Ekim	380,89	97,76	48,88
2025-Eylül	371,51	94,71	47,36
2025-Ocak	319,00	81,88	40,94
2024	228,00	45,60	22,80
2023-2	182,00	24,00	12,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	139,00	15,00	7,50
2022-3	127,00	9,70	4,85
2022-2	124,66	7,45	3,73
2022-1	64,50	7,45	3,73
2021	39,20	5,70	2,85
2020	26,60	5,70	2,85
2019	26,30	5,45	2,73
2018	19,70	4,30	2,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

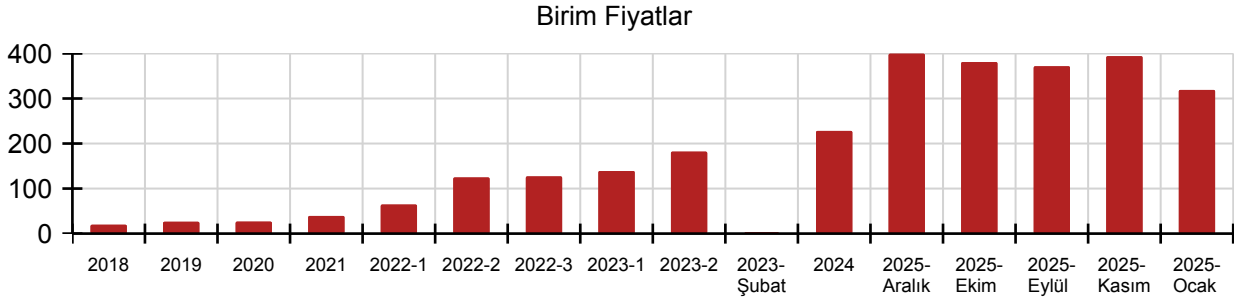

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2517		4 x 10 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.