

## 35.140.2518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2518 (727-413)

**Tanımı** 4x16 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	563,68	105,00	52,50
2025-Kasım	555,59	104,10	52,05
2025-Ekim	536,74	101,50	50,75
2025-Eylül	523,84	98,33	49,17
2025-Ocak	449,53	85,00	42,50
2024	326,00	45,60	22,80
2023-2	267,00	24,00	12,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,00	15,00	7,50
2022-3	191,00	9,70	4,85
2022-2	188,46	7,45	3,73
2022-1	94,00	7,45	3,73
2021	56,50	5,70	2,85
2020	37,40	5,70	2,85
2019	37,10	5,45	2,73
2018	27,70	4,30	2,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

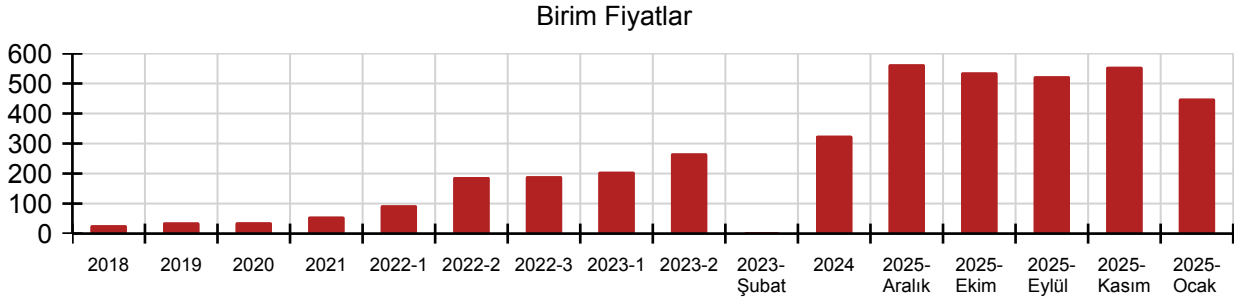

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

## 35.140.2518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2518		4 x 16 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.