

## 35.160.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.3502 (796-102)

**Tanımı** Linye hattı HFFR boru içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2996,11	2008,13	1004,07
2025-Kasım	2965,66	1990,90	995,45
2025-Ekim	2886,36	1941,40	970,70
2025-Eylül	2806,26	1880,58	940,29
2025-Ocak	2419,06	1625,69	812,85
2024	834,00	341,00	170,50
2023-2	686,00	179,00	89,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	368,00	86,00	43,00
2022-3	250,00	55,50	27,75
2022-2	236,65	42,50	21,25
2022-1	219,00	42,50	21,25
2021	134,00	30,30	15,15
2020	93,50	24,80	12,40
2019	89,00	23,60	11,80
2018	73,00	18,60	9,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

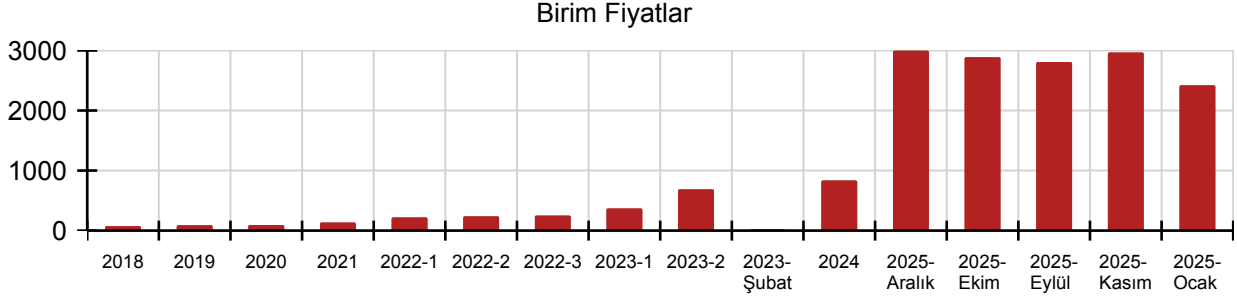

### Yapım Şartları

Aşađıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linje sorti hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup> kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.3400 gibidir.

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	21,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	7,000000
30.150.1531		3x2.5 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	5,000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesifat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesifat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,850000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,930000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.