

## 35.160.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.3504 (796-104)

**Tanımı** Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5744,50	3765,71	1882,86
2025-Kasım	5695,06	3733,40	1866,70
2025-Ekim	5556,64	3640,60	1820,30
2025-Eylül	5408,40	3526,54	1763,27
2025-Ocak	4751,43	3048,56	1524,28
2024	1730,00	616,00	308,00
2023-2	1520,00	324,00	162,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1020,00	129,00	64,50
2022-3	630,00	83,00	41,50
2022-2	610,75	63,50	31,75
2022-1	310,00	63,50	31,75
2021	190,00	45,20	22,60
2020	133,00	37,00	18,50
2019	126,00	35,20	17,60
2018	103,00	27,80	13,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

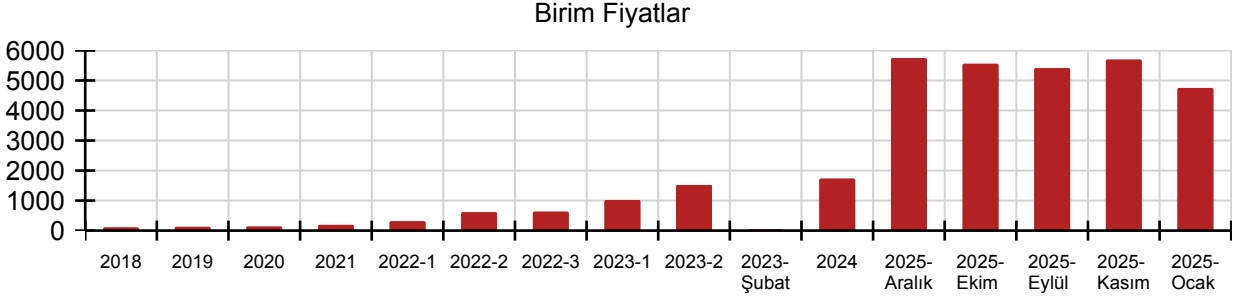

### Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup> kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.3400 gibidir.

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	36,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	12,000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,640000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.