35.140.2316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2316** **(727-212)**
Tanımı	3 x 35 mm2 (1 1/2") 40 ø mm / Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS -9) içinde NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1409,01	489,63	244,82
2025-Kasım	1392,78	485,43	242,72
2025-Ekim	1352,20	473,34	236,67
2025-Eylül	1319,20	458,51	229,26
2025-Ocak	1150,94	396,38	198,19
2024	755,00	131,00	65,50
2023-2	604,00	68,50	34,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	459,00	42,70	21,35
2022-3	580,00	27,60	13,80
2022-2	573,18	21,20	10,60
2022-1	246,00	21,20	10,60
2021	148,00	16,30	8,15
2020	95,50	13,30	6,65
2019	77,00	11,30	5,65
2018	54,00	8,90	4,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

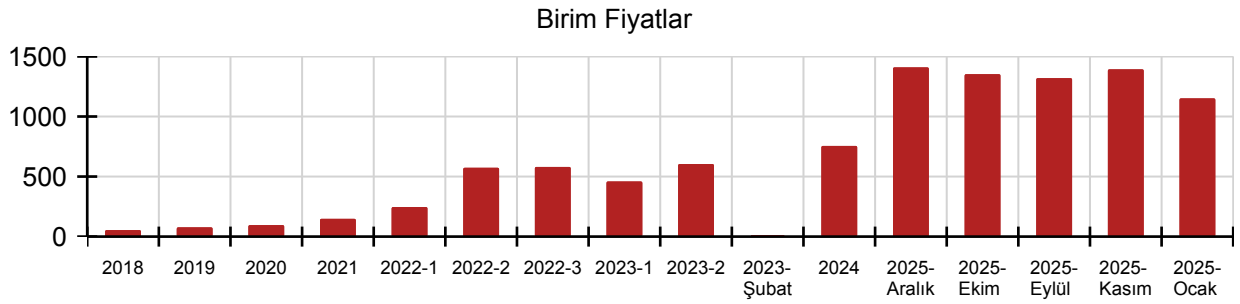

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2408		1x 35 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	3,000000
20.300.1405		1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,660000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,510000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.