

35.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1501 (791-306)

Tanımı 2x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93,25	61,76	30,88
2025-Kasım	92,23	61,23	30,62
2025-Ekim	89,59	59,71	29,86
2025-Eylül	87,05	57,84	28,92
2025-Ocak	75,03	50,00	25,00
2024	54,50	35,40	17,70
2023-2	35,10	18,60	9,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,60	11,60	5,80
2022-3	19,90	7,45	3,73
2022-2	18,13	5,70	2,85
2022-1	12,00	5,70	2,85
2021	7,85	4,35	2,17
2020	6,85	4,35	2,18
2019	6,95	4,15	2,08
2018	5,95	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

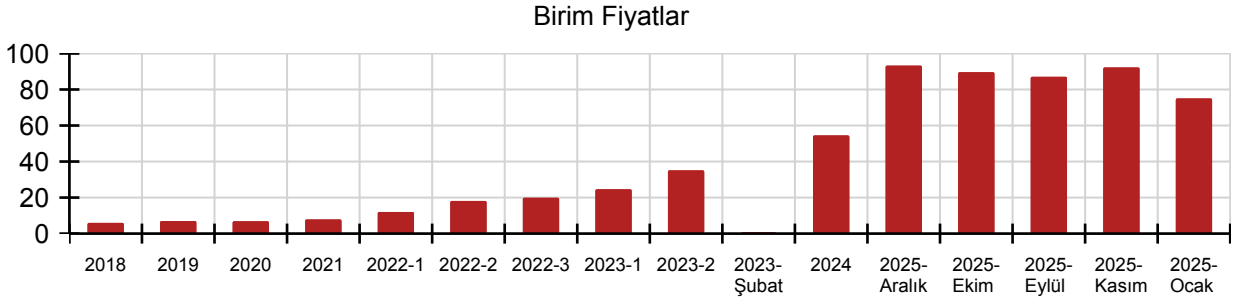

Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1501		2x1.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.