

## 35.150.1534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1534 (791-308)

**Tanımı** 3x10 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	333,31	91,88	45,94
2025-Kasım	328,73	91,08	45,54
2025-Ekim	317,93	88,83	44,42
2025-Eylül	310,01	86,04	43,02
2025-Ocak	266,25	74,38	37,19
2024	183,00	35,40	17,70
2023-2	147,00	18,60	9,30
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,00	11,60	5,80
2022-3	103,00	7,45	3,73
2022-2	100,63	5,70	2,85
2022-1	52,50	5,70	2,85
2021	30,10	4,35	2,17
2020	22,70	4,35	2,18
2019	20,40	4,15	2,08
2018	17,40	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

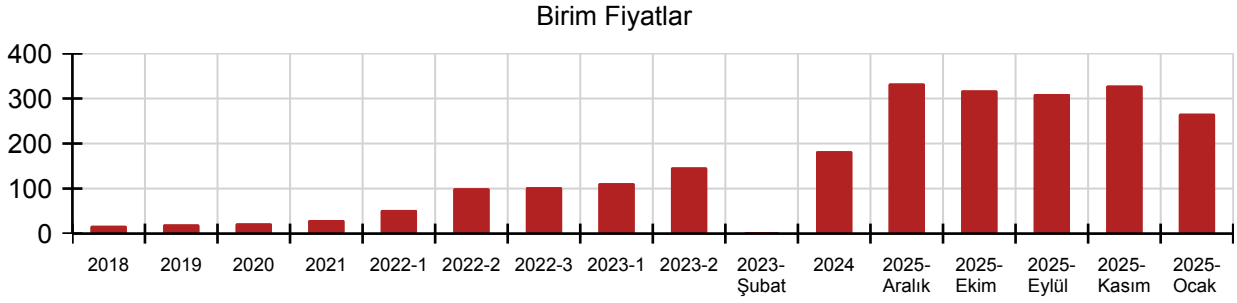

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1534		3x10 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,140000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.