

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1563 (791-315)

**Tanımı** 4x6 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	270,06	82,61	41,31
2025-Kasım	266,40	81,89	40,95
2025-Ekim	257,74	79,86	39,93
2025-Eylül	251,26	77,36	38,68
2025-Ocak	215,85	66,88	33,44
2024	154,00	39,40	19,70
2023-2	120,00	20,70	10,35
2023-1	91,00	12,90	6,45
2022-3	82,50	8,30	4,15
2022-2	80,22	6,35	3,18
2022-1	40,30	6,35	3,18
2021	23,70	4,85	2,42
2020	18,30	4,85	2,43
2019	18,10	4,65	2,33
2018	14,40	3,65	1,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

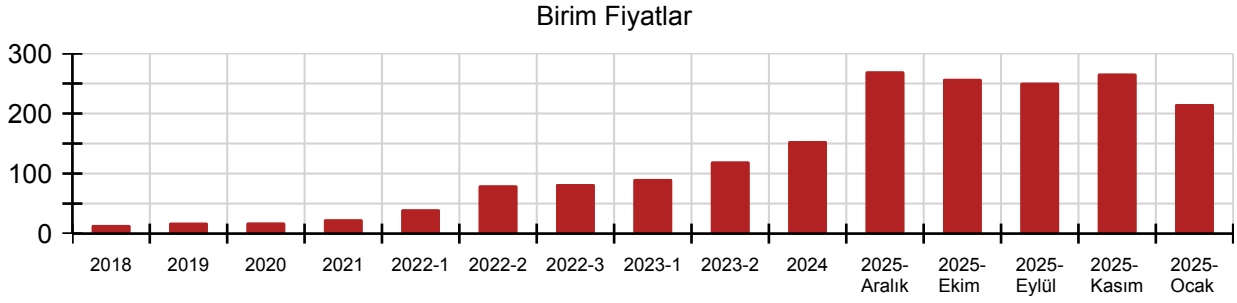

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1563		4x6 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.