

## 35.150.1565 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1565 (791-313)

**Tanımı** 4x16 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	594,03	108,86	54,43
2025-Kasım	585,48	107,93	53,97
2025-Ekim	565,59	105,23	52,62
2025-Eylül	552,03	101,94	50,97
2025-Ocak	473,70	88,13	44,07
2024	336,00	39,40	19,70
2023-2	278,00	20,70	10,35
2023-1	215,00	12,90	6,45
2022-3	200,00	8,30	4,15
2022-2	197,37	6,35	3,18
2022-1	96,00	6,35	3,18
2021	54,50	4,85	2,42
2020	40,10	4,85	2,43
2019	38,20	4,65	2,33
2018	30,50	3,65	1,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1565 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

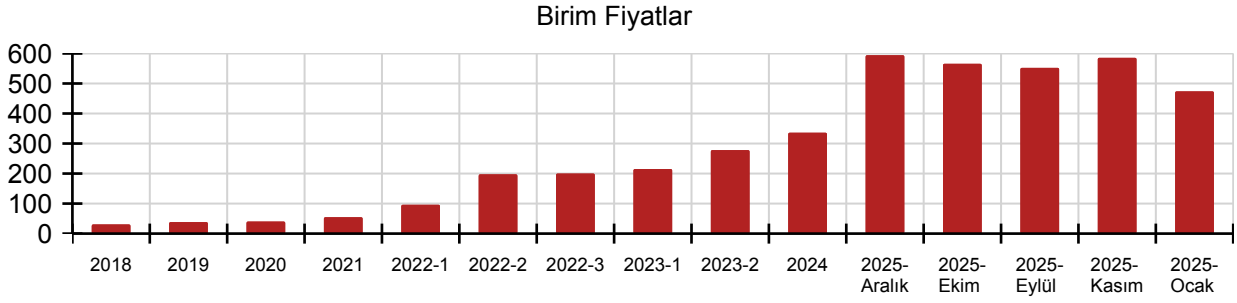

### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1565 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1565		4x16 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.