

## 35.110.1451 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.1451 (715-1401)

**Tanımı** 3x1.000 A'e kadar lcu: 65kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az lcu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62625,80	799,05	399,53
2025-Kasım	61882,36	792,20	396,10
2025-Ekim	60561,84	772,50	386,25
2025-Eylül	59868,11	748,30	374,15
2025-Ocak	50990,58	646,88	323,44
2024	46090,00	323,00	161,50
2023-2	33530,00	170,00	85,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27900,00	106,00	53,00
2022-3	20350,00	68,50	34,25
2022-2	20333,75	52,50	26,25
2022-1	10830,00	52,50	26,25
2021	6020,00	37,20	18,60
2020	5100,00	37,20	18,60
2019	4630,00	35,70	17,85
2018	3430,00	28,20	14,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1451 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

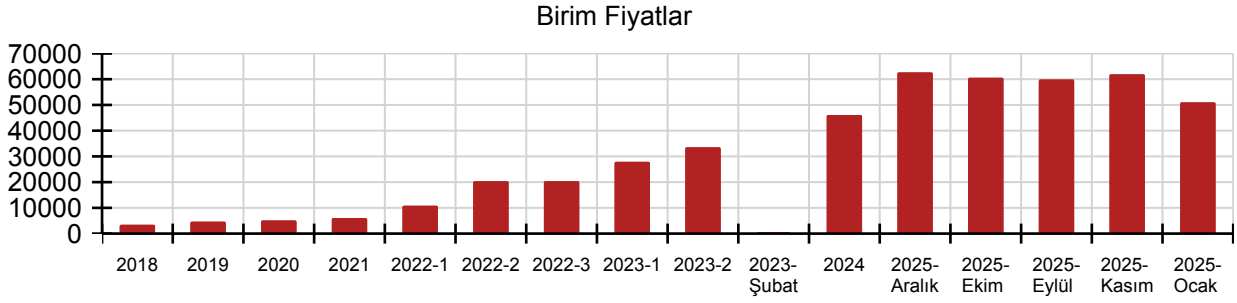

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değeri ne eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

## 35.110.1451 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1451		3 x 1000 A.e kadar Icu 65kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.