

## 35.110.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.1704 (715-1654)

**Tanımı** 4x630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 39701,95     | 866,21        | 433,11          |
| 2025-Kasım  | 39231,86     | 858,80        | 429,40          |
| 2025-Ekim   | 38393,40     | 837,44        | 418,72          |
| 2025-Eylül  | 37946,61     | 811,20        | 405,60          |
| 2025-Ocak   | 32324,05     | 701,25        | 350,63          |
| 2024        | 29020,00     | 272,00        | 136,00          |
| 2023-2      | 12080,00     | 143,00        | 71,50           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 10030,00     | 89,00         | 44,50           |
| 2022-3      | 7310,00      | 57,50         | 28,75           |
| 2022-2      | 7288,59      | 44,10         | 22,05           |
| 2022-1      | 6040,00      | 44,10         | 22,05           |
| 2021        | 3360,00      | 31,50         | 15,75           |
| 2020        | 2850,00      | 31,50         | 15,75           |
| 2019        | 2590,00      | 30,20         | 15,10           |
| 2018        | 1850,00      | 23,80         | 11,90           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

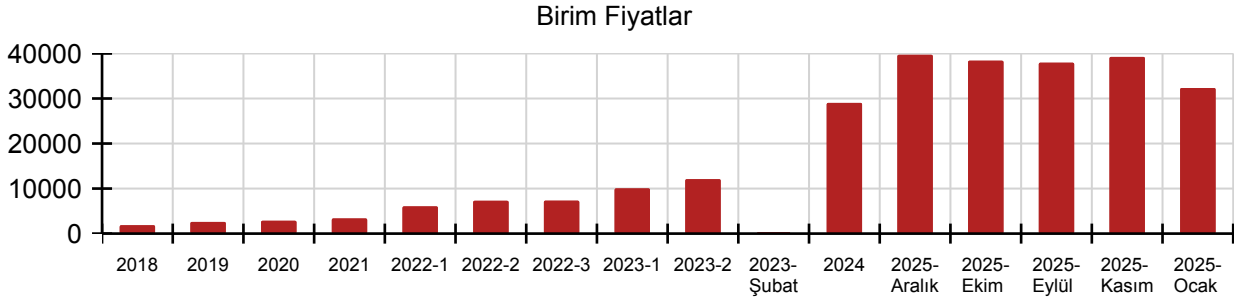

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

## 35.110.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.110.1704 |                 | 4 x 630 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 1,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.