

## 35.150.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1104 (791-109)

**Tanımı** 2x1.5 mm<sup>2</sup> P.14, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:  
(Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	151,53	117,44	58,72
2025-Kasım	150,13	116,43	58,22
2025-Ekim	146,34	113,51	56,76
2025-Eylül	142,19	109,96	54,98
2025-Ocak	122,71	95,06	47,53
2024	55,50	32,70	16,35
2023-2	32,40	17,20	8,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,20	10,70	5,35
2022-3	19,60	6,90	3,45
2022-2	17,95	5,30	2,65
2022-1	12,10	5,30	2,65
2021	7,80	4,05	2,02
2020	5,80	3,30	1,65
2019	5,25	3,00	1,50
2018	4,60	2,35	1,18

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

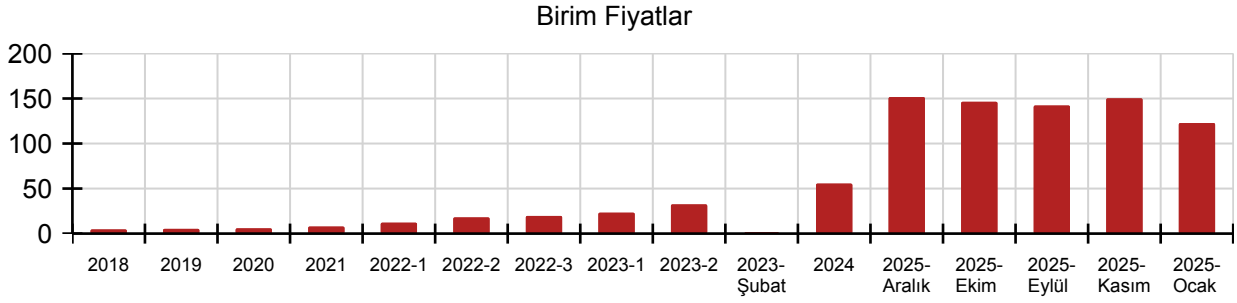

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1401		1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
30.160.6201		16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.