

## 35.150.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1163 (791-124)

**Tanımı** 4x6 mm<sup>2</sup> P.26, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	424,21	238,40	119,20
2025-Kasım	419,55	236,36	118,18
2025-Ekim	407,76	230,49	115,25
2025-Eylül	396,84	223,26	111,63
2025-Ocak	341,80	193,00	96,50
2024	169,00	51,00	25,50
2023-2	120,00	26,80	13,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	91,00	16,70	8,35
2022-3	74,50	10,80	5,40
2022-2	71,77	8,30	4,15
2022-1	42,60	8,30	4,15
2021	25,40	6,35	3,17
2020	17,90	5,20	2,60
2019	16,20	4,70	2,35
2018	15,20	3,70	1,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

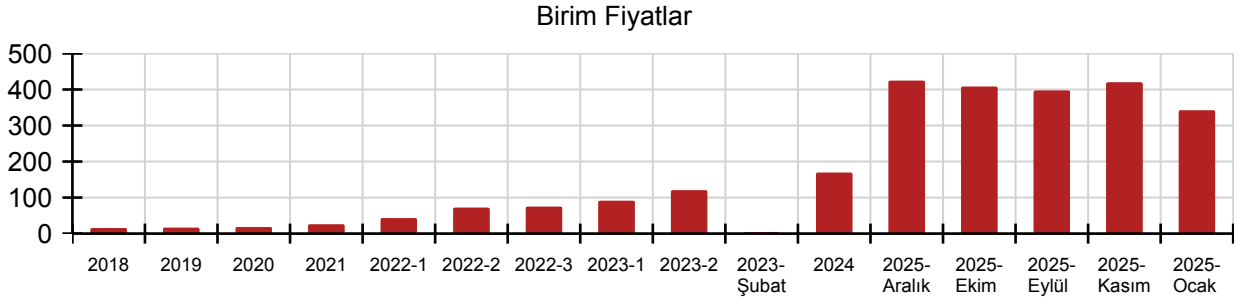

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1404		1x6 mm <sup>2</sup> kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	4,000000
30.160.6202		25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.