

35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1306 (791-204)

Tanımı 2x25 mm² (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	933,06	393,28	196,64
2025-Kasım	923,29	389,90	194,95
2025-Ekim	898,04	380,20	190,10
2025-Eylül	875,83	368,29	184,15
2025-Ocak	768,18	318,38	159,19
2024	481,00	98,00	49,00
2023-2	377,00	51,50	25,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	286,00	31,90	15,95
2022-3	259,00	20,60	10,30
2022-2	253,62	15,80	7,90
2022-1	107,00	15,80	7,90
2021	62,50	12,10	6,05
2020	43,20	9,85	4,93
2019	39,20	8,95	4,48
2018	34,50	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

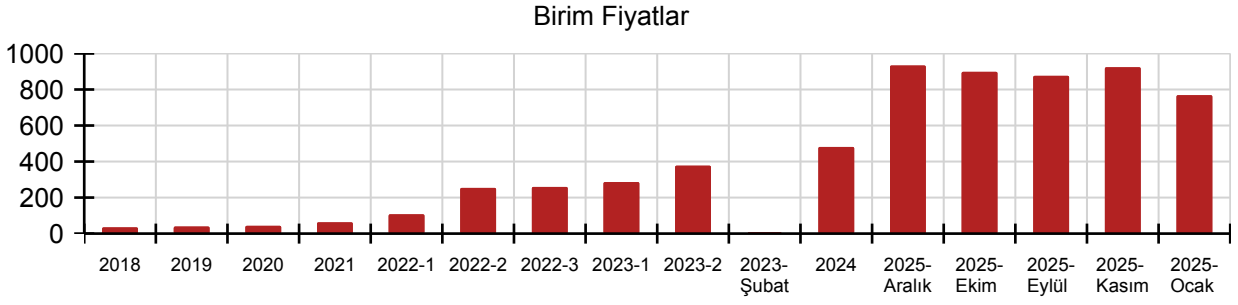

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1407		1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
20.300.1404		1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,510000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,420000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.