

## 35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1307 (791-203)

**Tanımı** 2x35 mm<sup>2</sup> (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1061,23	397,14	198,57
2025-Kasım	1049,49	393,73	196,87
2025-Ekim	1019,73	383,94	191,97
2025-Eylül	994,76	371,90	185,95
2025-Ocak	870,10	321,50	160,75
2024	558,00	98,00	49,00
2023-2	445,00	51,50	25,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	338,00	31,90	15,95
2022-3	308,00	20,60	10,30
2022-2	303,12	15,80	7,90
2022-1	126,00	15,80	7,90
2021	73,00	12,10	6,05
2020	50,50	9,85	4,93
2019	45,80	8,95	4,48
2018	40,50	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

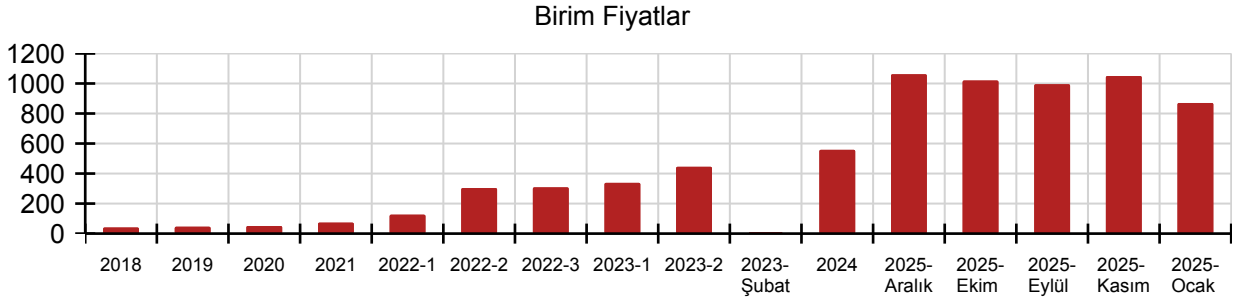

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1408		1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	2,000000
20.300.1404		1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,520000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,420000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.