

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1337 (791-211)

Tanımı 3x50 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1707,66	512,01	256,01
2025-Kasım	1686,89	507,63	253,82
2025-Ekim	1636,01	494,99	247,50
2025-Eylül	1596,49	479,49	239,75
2025-Ocak	1388,63	414,50	207,25
2024	910,00	116,00	58,00
2023-2	743,00	61,00	30,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	571,00	37,90	18,95
2022-3	615,00	24,50	12,25
2022-2	608,62	18,80	9,40
2022-1	245,00	18,80	9,40
2021	140,00	14,40	7,20
2020	95,50	11,80	5,90
2019	86,50	10,70	5,35
2018	77,00	8,45	4,23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

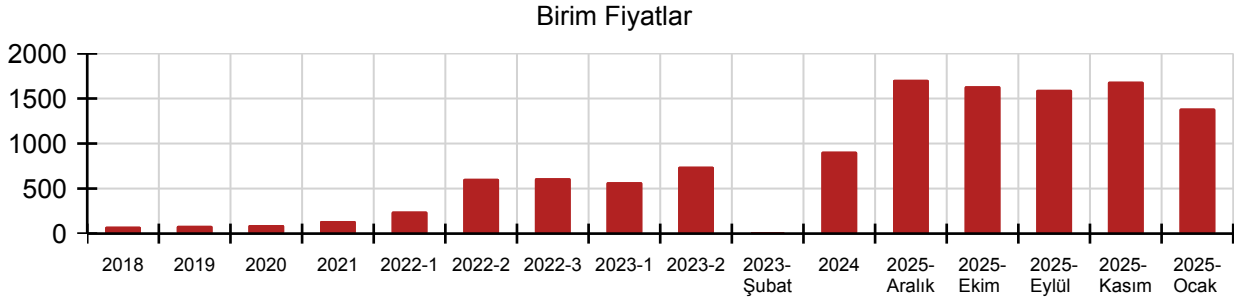

Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1409		1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
20.300.1405		1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,370000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,690000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.