

## 35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1361 (791-221)

**Tanımı** 3x35+16 mm<sup>2</sup> (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1591,78	551,39	275,70
2025-Kasım	1573,14	546,65	273,33
2025-Ekim	1526,76	533,06	266,53
2025-Eylül	1489,34	516,36	258,18
2025-Ocak	1297,13	446,38	223,19
2024	796,00	98,00	49,00
2023-2	650,00	51,50	25,75
2023-1	499,00	31,90	15,95
2022-3	527,00	20,60	10,30
2022-2	522,02	15,80	7,90
2022-1	210,00	15,80	7,90
2021	120,00	12,10	6,05
2020	81,50	9,85	4,93
2019	74,00	8,95	4,48
2018	66,00	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

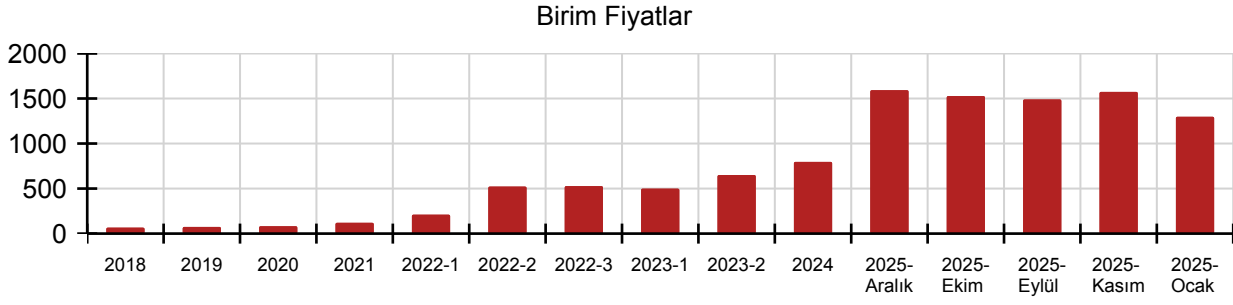

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1408		1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	3,000000
30.150.1406		1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
20.300.1405		1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,560000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.