

## 35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1370 (791-227)

**Tanımı** 4x2.5 mm<sup>2</sup> (3/4") 20 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	476,89	313,14	156,57
2025-Kasım	472,73	310,45	155,23
2025-Ekim	461,00	302,74	151,37
2025-Eylül	448,60	293,25	146,63
2025-Ocak	394,15	253,50	126,75
2024	212,00	84,50	42,25
2023-2	152,00	44,40	22,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	111,00	27,70	13,85
2022-3	84,00	17,90	8,95
2022-2	79,48	13,70	6,85
2022-1	38,90	13,70	6,85
2021	24,50	10,50	5,25
2020	17,90	8,55	4,28
2019	16,20	7,75	3,88
2018	14,50	6,10	3,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

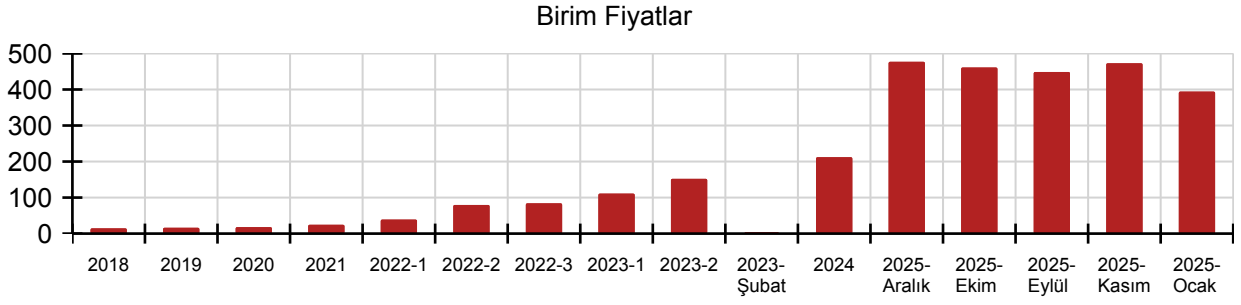

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1402		1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	4,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,230000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,430000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,310000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.