

## 35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1373 (791-224)

**Tanımı** 4x10 mm<sup>2</sup> (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 813,43       | 389,95        | 194,98          |
| 2025-Kasım  | 805,08       | 386,61        | 193,31          |
| 2025-Ekim   | 783,20       | 376,99        | 188,50          |
| 2025-Eylül  | 763,31       | 365,19        | 182,60          |
| 2025-Ocak   | 668,44       | 315,69        | 157,85          |
| 2024        | 385,00       | 84,50         | 42,25           |
| 2023-2      | 300,00       | 44,40         | 22,20           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 227,00       | 27,70         | 13,85           |
| 2022-3      | 203,00       | 17,90         | 8,95            |
| 2022-2      | 198,83       | 13,70         | 6,85            |
| 2022-1      | 84,50        | 13,70         | 6,85            |
| 2021        | 49,70        | 10,50         | 5,25            |
| 2020        | 34,70        | 8,55          | 4,28            |
| 2019        | 31,50        | 7,75          | 3,88            |
| 2018        | 27,70        | 6,10          | 3,05            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

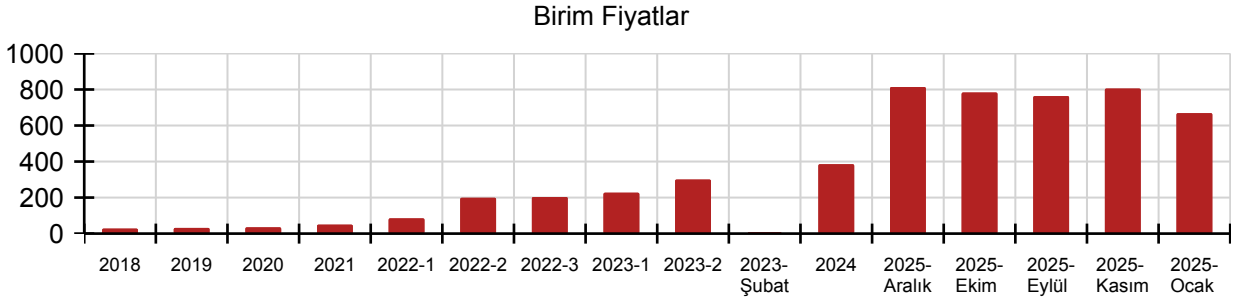

### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.150.1405 |                 | 1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)  | m      | 4,000000 |
| 20.300.1403 |                 | 1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,260000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,550000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,390000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.