

35.160.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1214 (736-204)

Tanımı Paralel sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2246,24	1496,98	748,49
2025-Kasım	2226,80	1484,13	742,07
2025-Ekim	2173,16	1447,23	723,62
2025-Eylül	2115,16	1401,88	700,94
2025-Ocak	1853,71	1211,88	605,94
2024	751,00	282,00	141,00
2023-2	591,00	148,00	74,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	430,00	101,00	50,50
2022-3	261,00	65,00	32,50
2022-2	245,80	50,00	25,00
2022-1	177,00	50,00	25,00
2021	110,00	35,70	17,85
2020	78,50	29,20	14,60
2019	74,50	27,80	13,90
2018	60,50	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

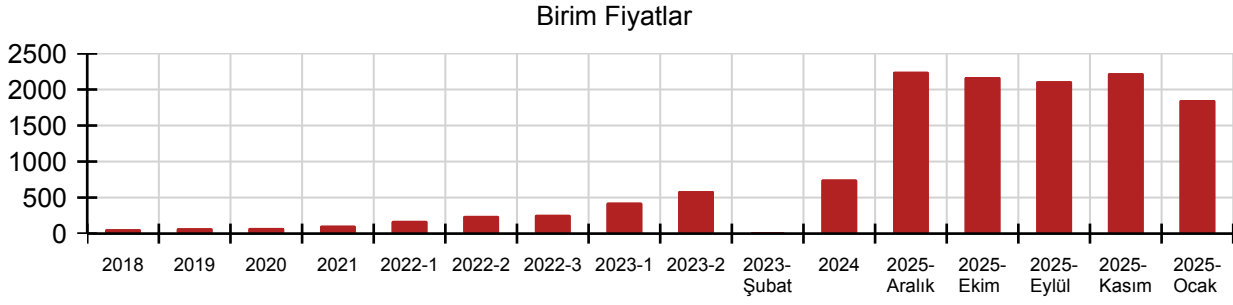

Yapım Şartları

Aşađıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

35.160.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
30.185.1252		Etanjrnat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,130000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,530000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.