

35.160.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1241 (736-601)

Tanımı Normal sorti / Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile / Etanj Aydınlatma Sortisi (Güvenlik Hatlı)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4492,85	3029,45	1514,73
2025-Kasım	4454,43	3003,45	1501,73
2025-Ekim	4346,94	2928,78	1464,39
2025-Eylül	4230,28	2837,01	1418,51
2025-Ocak	3714,55	2452,50	1226,25
2024	1820,00	787,00	393,50
2023-2	1710,00	414,00	207,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1150,00	177,00	88,50
2022-3	654,00	114,00	57,00
2022-2	627,10	87,00	43,50
2022-1	330,00	87,00	43,50
2021	205,00	62,00	31,00
2020	146,00	50,50	25,25
2019	139,00	48,00	24,00
2018	113,00	37,90	18,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

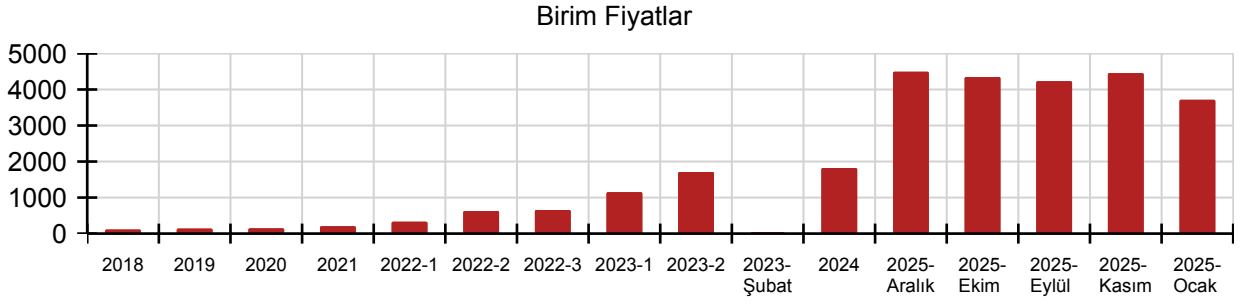

Yapım Şartları

Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

35.160.1241 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.140.2401		1x1,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
20.300.1401		1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
30.185.1120		Etanj normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,230000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,060000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.