

35.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1601 (740-102)

Tanımı Linye hattı, peşel bergman veya PVC boru, sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4427,96	3022,04	1511,02
2025-Kasım	4387,61	2996,10	1498,05
2025-Ekim	4277,39	2921,61	1460,81
2025-Eylül	4160,51	2830,08	1415,04
2025-Ocak	3624,45	2446,50	1223,25
2024	1320,00	506,00	253,00
2023-2	1040,00	266,00	133,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	730,00	141,00	70,50
2022-3	370,00	91,00	45,50
2022-2	348,30	70,00	35,00
2022-1	195,00	70,00	35,00
2021	123,00	49,80	24,90
2020	89,50	40,80	20,40
2019	85,00	38,80	19,40
2018	69,00	30,60	15,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

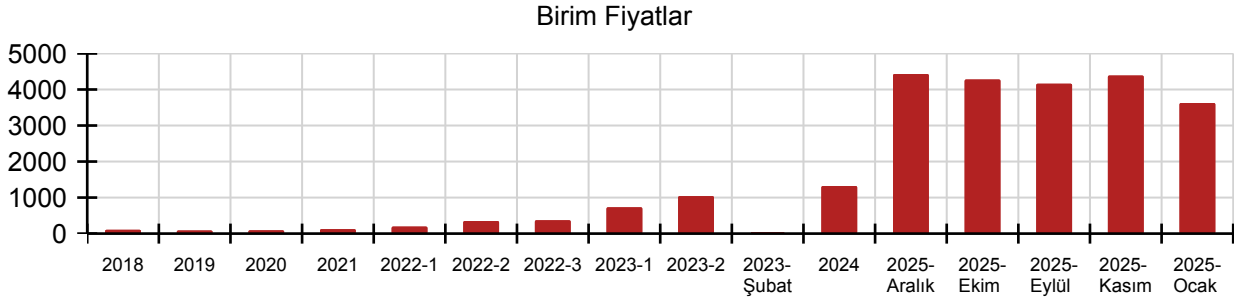

Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linje ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.1500 gibidir.

Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilecektir.

35.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	36,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	7,000000
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	5,000000
30.185.1203		Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesizat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1252		Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesizat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.