

## 35.140.3610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3610 (727-715)

**Tanımı** 3x95+50/25 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2880,90      | 209,99        | 105,00          |
| 2025-Kasım  | 2837,23      | 208,19        | 104,10          |
| 2025-Ekim   | 2737,45      | 203,03        | 101,52          |
| 2025-Eylül  | 2674,49      | 196,65        | 98,33           |
| 2025-Ocak   | 2292,68      | 170,00        | 85,00           |
| 2024        | 1730,00      | 134,00        | 67,00           |
| 2023-2      | 1450,00      | 70,50         | 35,25           |
| 2023-1      | 1130,00      | 44,00         | 22,00           |
| 2022-3      | 1060,00      | 28,40         | 14,20           |
| 2022-2      | 1050,52      | 21,80         | 10,90           |
| 2022-1      | 485,00       | 21,80         | 10,90           |
| 2021        | 289,00       | 16,70         | 8,35            |
| 2020        | 185,00       | 15,10         | 7,55            |
| 2019        | 174,00       | 14,50         | 7,25            |
| 2018        | 134,00       | 11,40         | 5,70            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

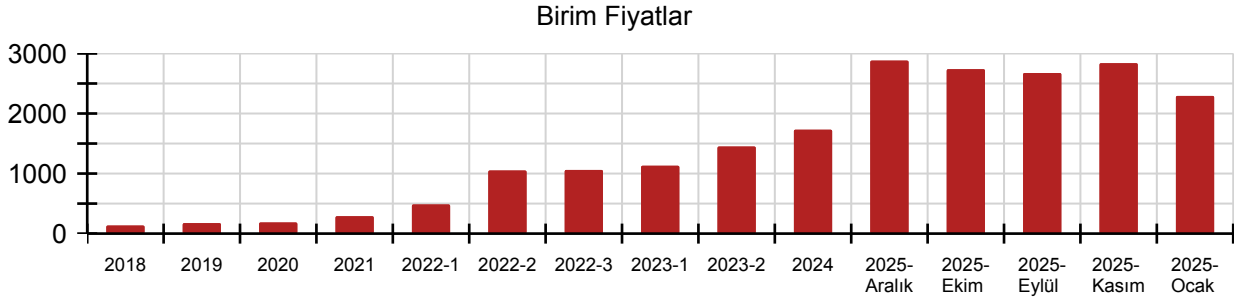

### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

## 35.140.3610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.140.3610 |                 | 3x95 + 50/25 mm <sup>2</sup> / YVOV (NYRY):<br>YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı<br>kabloları ile kolon ve besleme hattı<br>tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları<br>(Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,160000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0,320000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0,160000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.