

## 35.140.3611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3611 (727-716)

**Tanımı** 3x120+70/35 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3639,64	232,38	116,19
2025-Kasım	3584,24	230,39	115,20
2025-Ekim	3457,80	224,66	112,33
2025-Eylül	3378,58	217,63	108,82
2025-Ocak	2896,00	188,13	94,07
2024	2170,00	134,00	67,00
2023-2	1840,00	70,50	35,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1430,00	44,00	22,00
2022-3	1340,00	28,40	14,20
2022-2	1328,82	21,80	10,90
2022-1	597,00	21,80	10,90
2021	355,00	16,70	8,35
2020	226,00	15,10	7,55
2019	219,00	14,50	7,25
2018	168,00	11,40	5,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

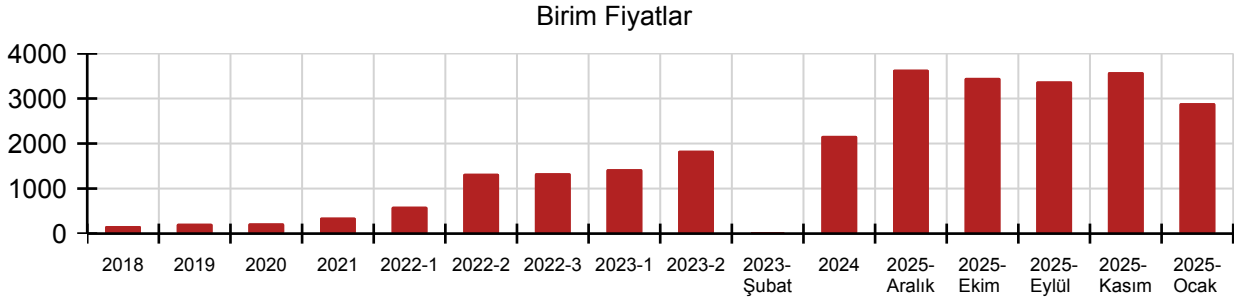

### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

## 35.140.3611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3611		3x120 + 70/35 mm <sup>2</sup> / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.