

## 35.140.3612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3612 (727-717)

**Tanımı** 3x150+70/35 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4282,01	245,51	122,76
2025-Kasım	4216,63	243,40	121,70
2025-Ekim	4067,58	237,35	118,68
2025-Eylül	3974,63	229,91	114,96
2025-Ocak	3406,71	198,75	99,38
2024	2560,00	148,00	74,00
2023-2	2170,00	77,50	38,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1690,00	48,30	24,15
2022-3	1590,00	31,20	15,60
2022-2	1581,60	24,00	12,00
2022-1	687,00	24,00	12,00
2021	408,00	18,40	9,20
2020	260,00	16,70	8,35
2019	252,00	16,00	8,00
2018	194,00	12,60	6,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

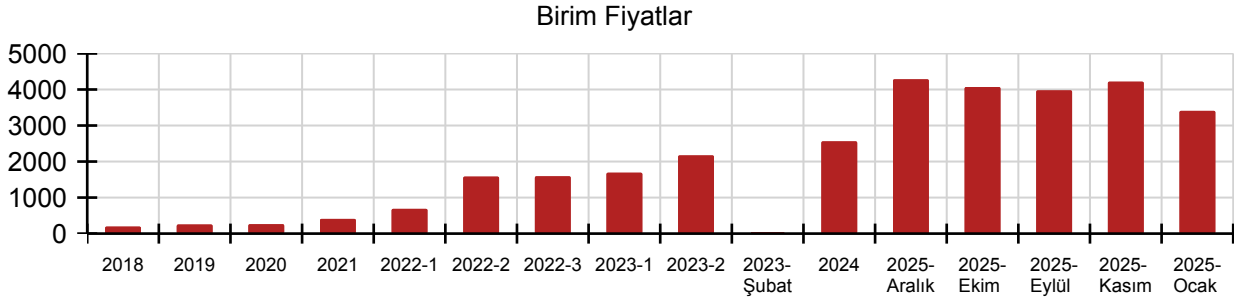

### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

## 35.140.3612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3612		3x150 + 70/35 mm <sup>2</sup> / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,190000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,370000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,190000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.