

35.130.5180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.130.5180

Tanımı 230 V, en az 3x20 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21732,46	799,05	399,53
2025-Kasım	21565,48	792,20	396,10
2025-Ekim	20753,48	772,50	386,25
2025-Eylül	20463,48	748,30	374,15
2025-Ocak	18290,48	646,88	323,44
2024	13917,00	345,00	172,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.5180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

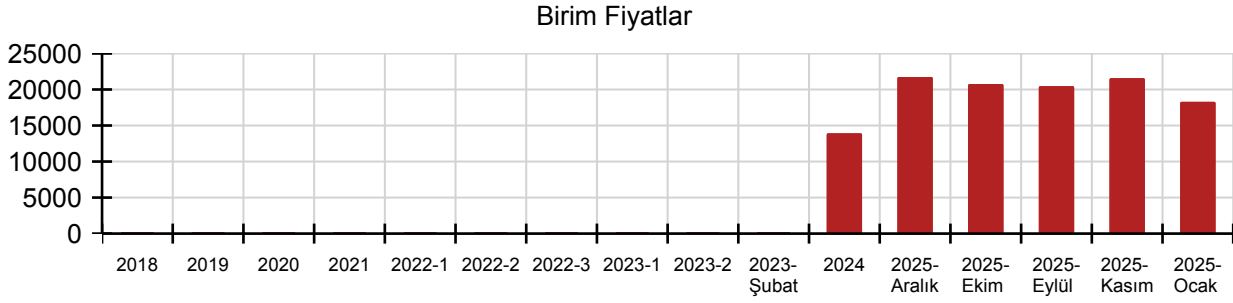

Yapım Şartları

Kapasitif yük sürücü olarak kullanılan, çalışma frekansı 50 Hz olan, -25 °C ile +55 °C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilen, TS EN IEC 60947-1 ve TS EN 60947-4-3 standartlarına uygun, 20 ms'nin altında anahtarlama yapabilen, hata tespitlerini kaydedebilen, ön panelde bulunan dört adet LED ve kuru kontak çıkışı ile bildirebilen, harici termik terminalleri sayesinde harmonik filtre reaktörünü aşırı ısınmalara karşı koruyabilen tristörlü anahtarlama modülünün yerine montajı, her türlü malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.5180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.5180		230 V, en az 3x20 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.