

## 35.140.3430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3430 (727-604)

**Tanımı** 4x1,5 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi  
YVMY (NYCY) Y 2

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	166,46	82,61	41,31
2025-Kasım	164,43	81,89	40,95
2025-Ekim	159,43	79,86	39,93
2025-Eylül	155,15	77,36	38,68
2025-Ocak	133,51	66,88	33,44
2024	89,50	39,40	19,70
2023-2	64,00	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	47,00	12,90	6,45
2022-3	40,80	8,30	4,15
2022-2	38,85	6,35	3,18
2022-1	25,60	6,35	3,18
2021	16,20	4,85	2,42
2020	12,80	4,40	2,20
2019	11,10	4,20	2,10
2018	7,45	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

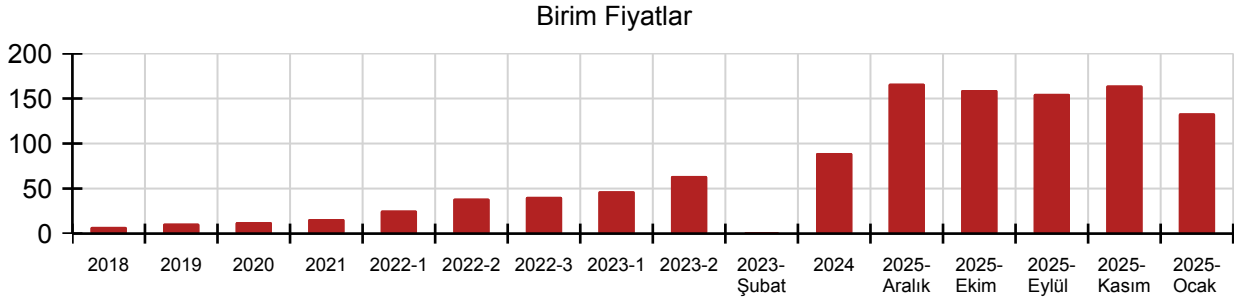

### Yapım Şartları

TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır) Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

## 35.140.3430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3430		4 x 1,5 mm <sup>2</sup> / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.