

## 35.100.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.100.2207 (700-2207)</b>
<b>Tanımı</b>	0,60-0,70 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,70 m <sup>2</sup> dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11197,88	916,28	458,14
2025-Kasım	11065,84	906,74	453,37
2025-Ekim	10828,41	885,64	442,82
2025-Eylül	10689,74	858,30	429,15
2025-Ocak	9113,46	741,46	370,73
2024	6910,00	470,00	235,00
2023-2	4270,00	247,00	123,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3320,00	154,00	77,00
2022-3	2150,00	99,00	49,50
2022-2	2126,40	76,00	38,00
2022-1	1310,00	76,00	38,00
2021	1040,00	54,00	27,00
2020	994,00	43,90	21,95
2019	987,00	37,50	18,75
2018	684,00	29,60	14,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

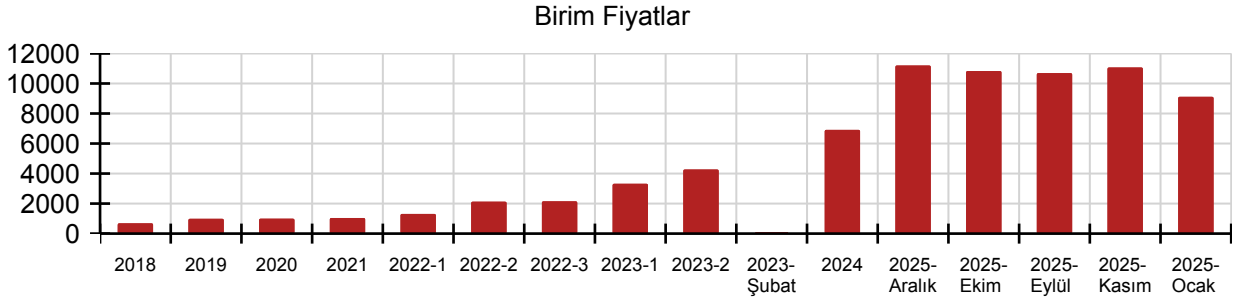

### Yapım Şartları

Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sacdan bir tespit çerçevesi bulunan, diğer özellikler bakımından BFT No 35.100.2100 ile aynı olan gömme tip galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Ölçü: BFT No 35.100.2100 ile aynıdır.

Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.2207		0,60 - 0,70 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,70 m <sup>2</sup> dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.